15 - ANOMALIE : Aide au diagnostic

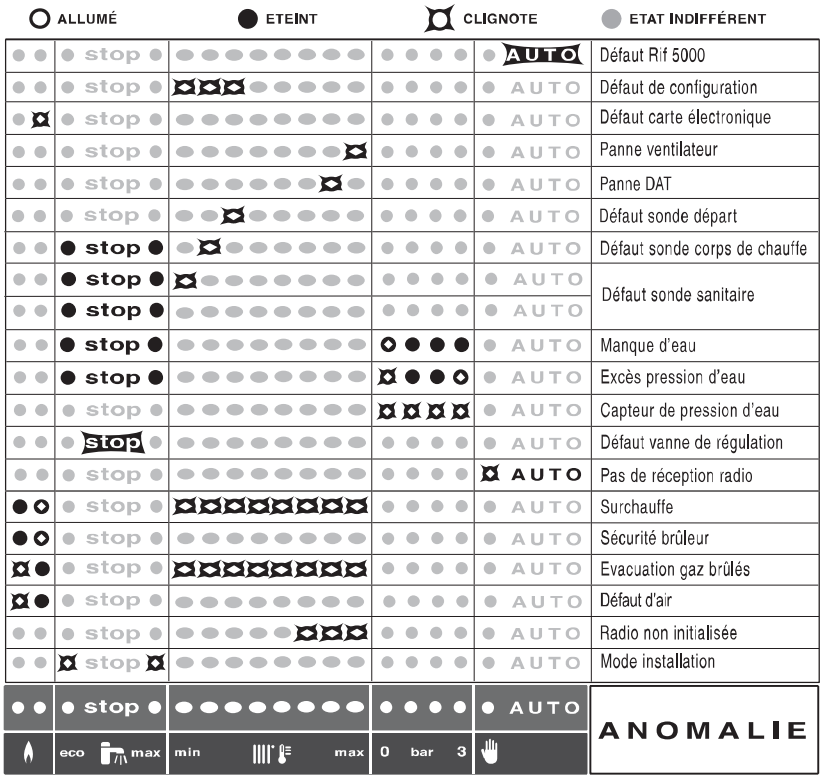

16 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	Unité	HYDROMOTRIX EVOLUTION			HYDROCONFORT EVOLUTION	PRESTIGE EVOLUTION		
Puissance	Maxi kW	25	32	45	80 / 120 25	25	32	45
Catégorie		II 2Esi 3P	II 2Esi 3P	II 2Esi 3P	II 2Esi 3P	II 2Esi 3P	II 2Esi 3P	II 2Esi 3P
Débit calorifique	Maxi kW	26,30	33,70	47,5	26,30	26,30	33,70	47,5
Débit gaz Lacq G20 (20mbar)	m3/h	2,780	3,563	5,022	2,780	2,780	3,563	5,022
Débit gaz Groningue G25 (25mbar)	m3/h	3,234	4,144	5,841	2,956	3,234	4,144	5,841
Débit gaz Propane G31 (37mbar)	kg/h	2,042	2,616	3,687	2,042	2,042	2,616	3,687
Débit ECS D 30K	l/mn	12,5	15,5	19	20 / 24	12,5	15,5	
Pression Maxi ECS	bar	10	10	10	7	10	10	
Température Maxi chauffage	°C	85	85	85	85	85	85	85
Alimentation électrique	V	230	230	230	230	230	230	230
Capacité	Vase l *Installation l	11 135	12 150	18 220	11 135	18 220	18 220	
Pression Maxi chauffage	bar	3	3	3	3	3	3	3

* Ces chiffres ne sont pas théoriques mais correspondent à la réalité constatée sur les installations.